



УСТАНОВКА “ОЧАГ MS” В ПОРТАЛ

ВАРИАНТ 1

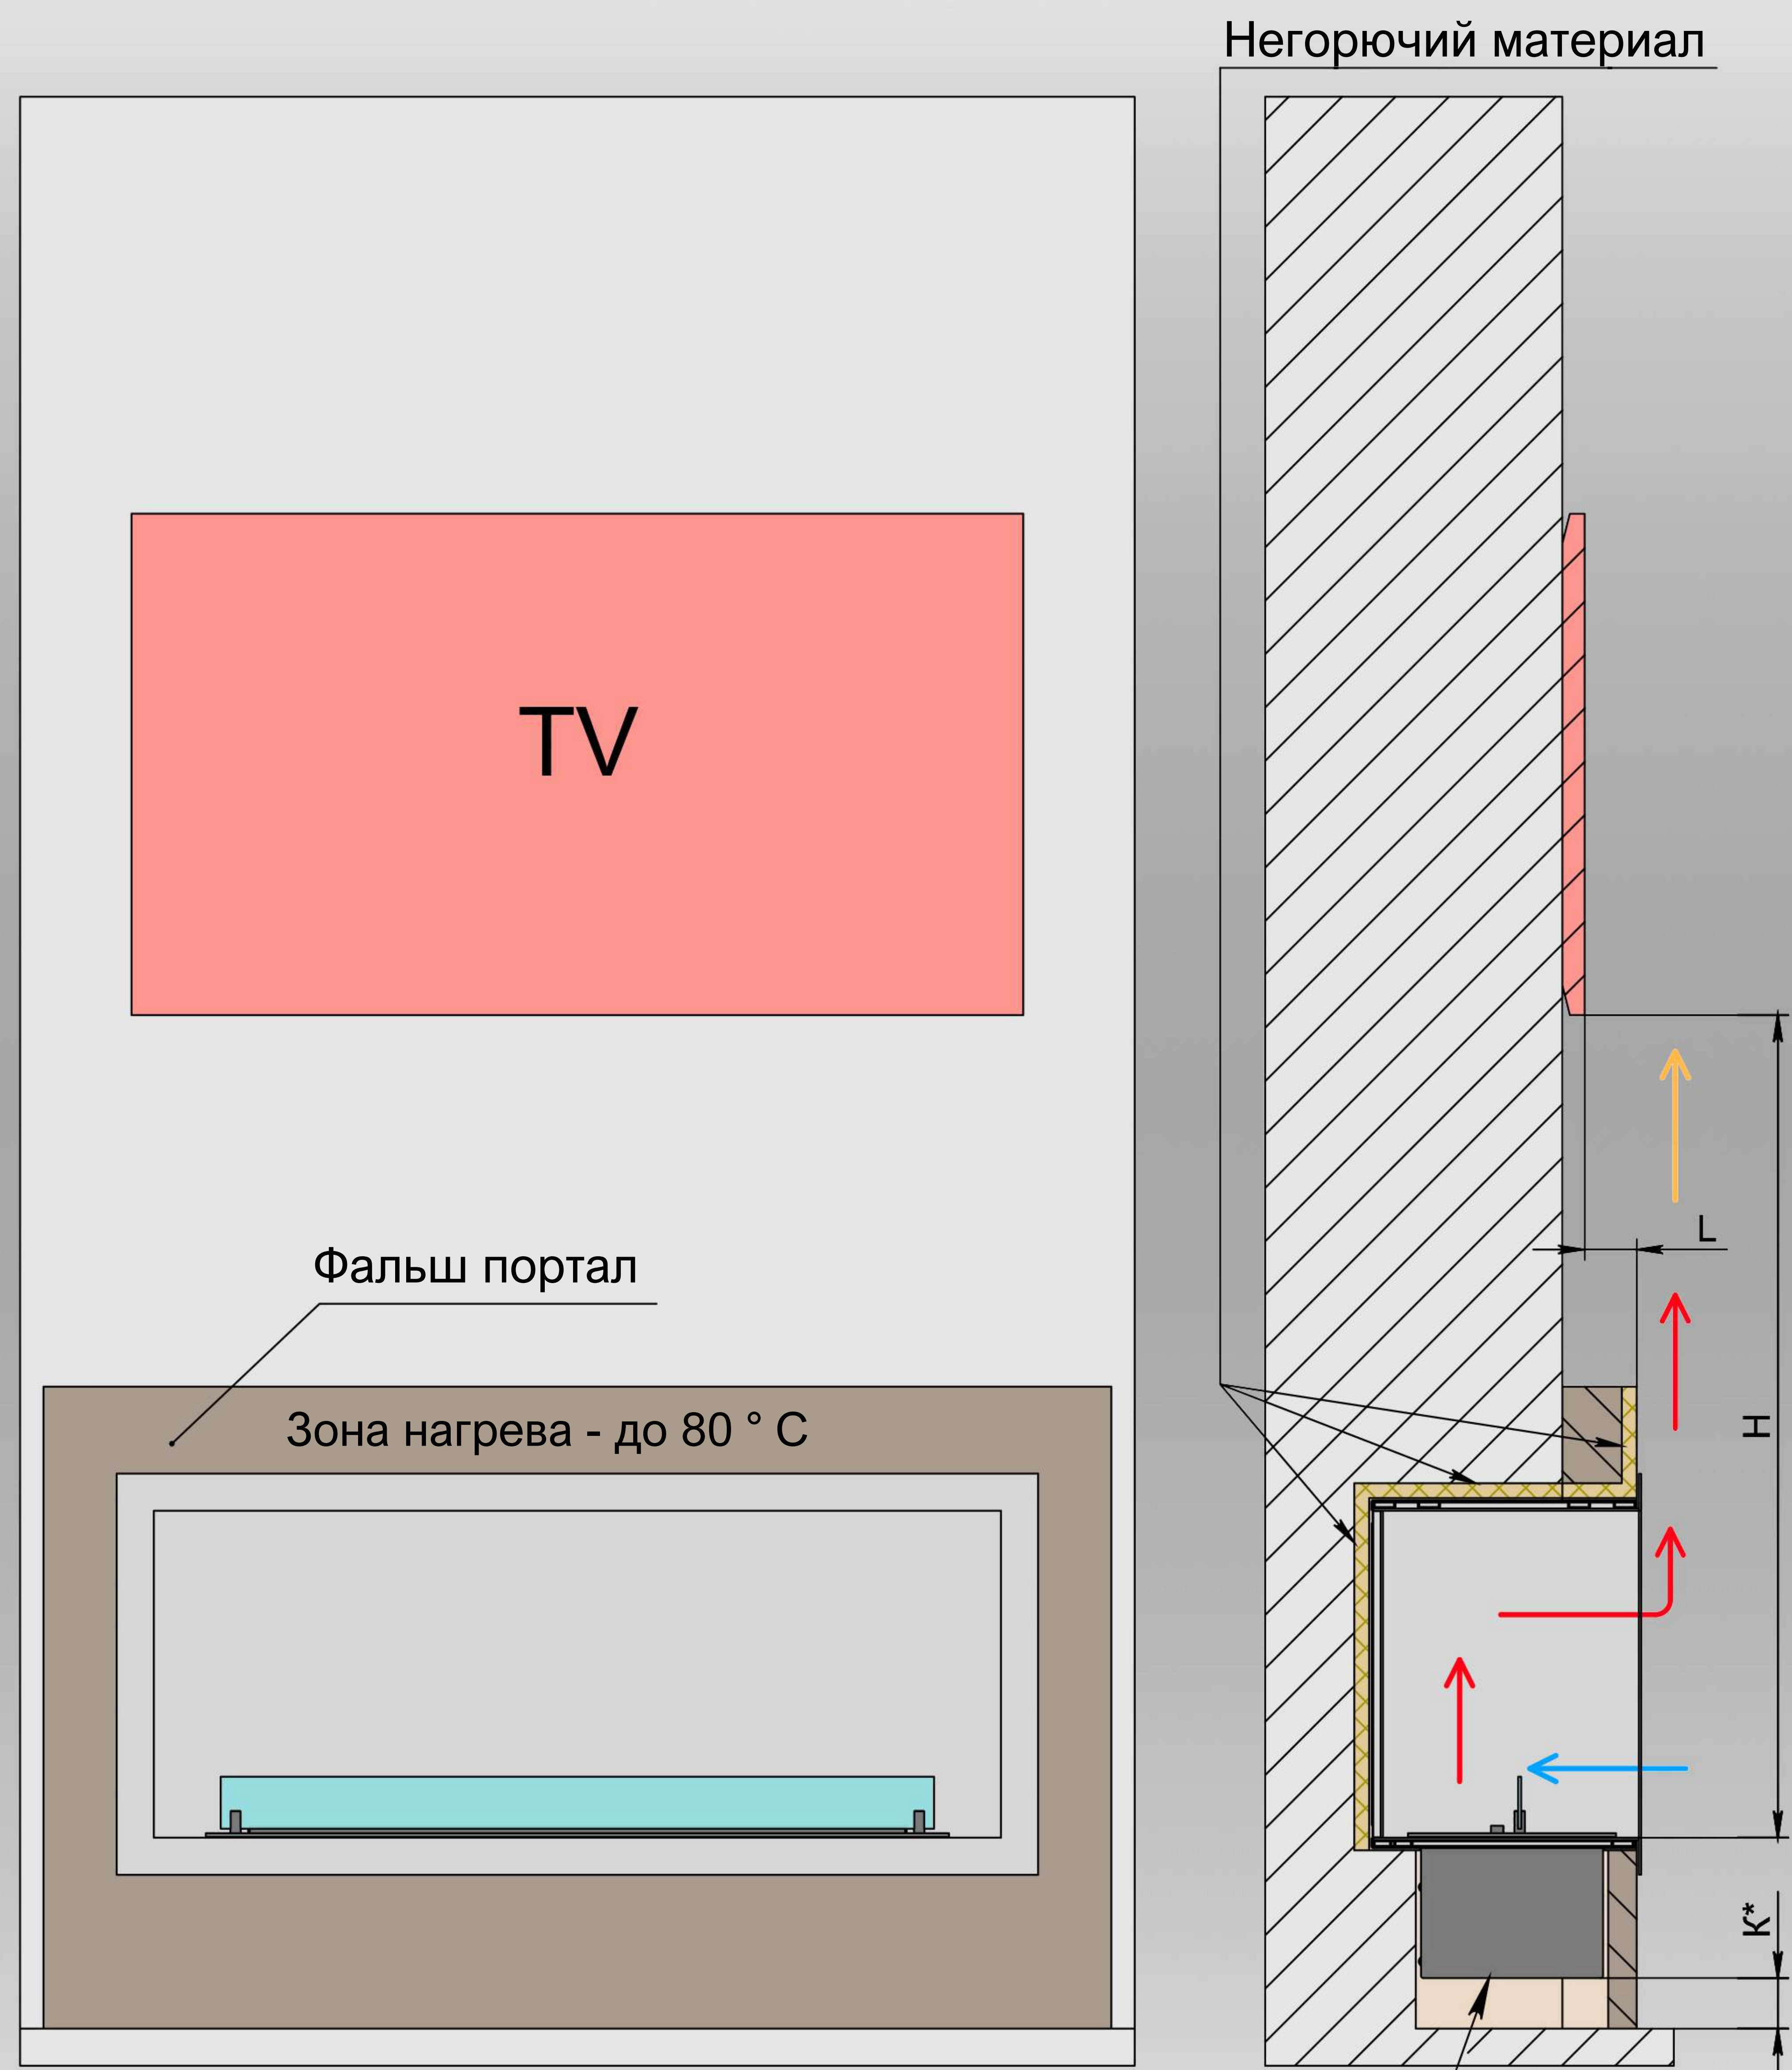

**Автоматический или механический биокамин

ВАРИАНТ 2

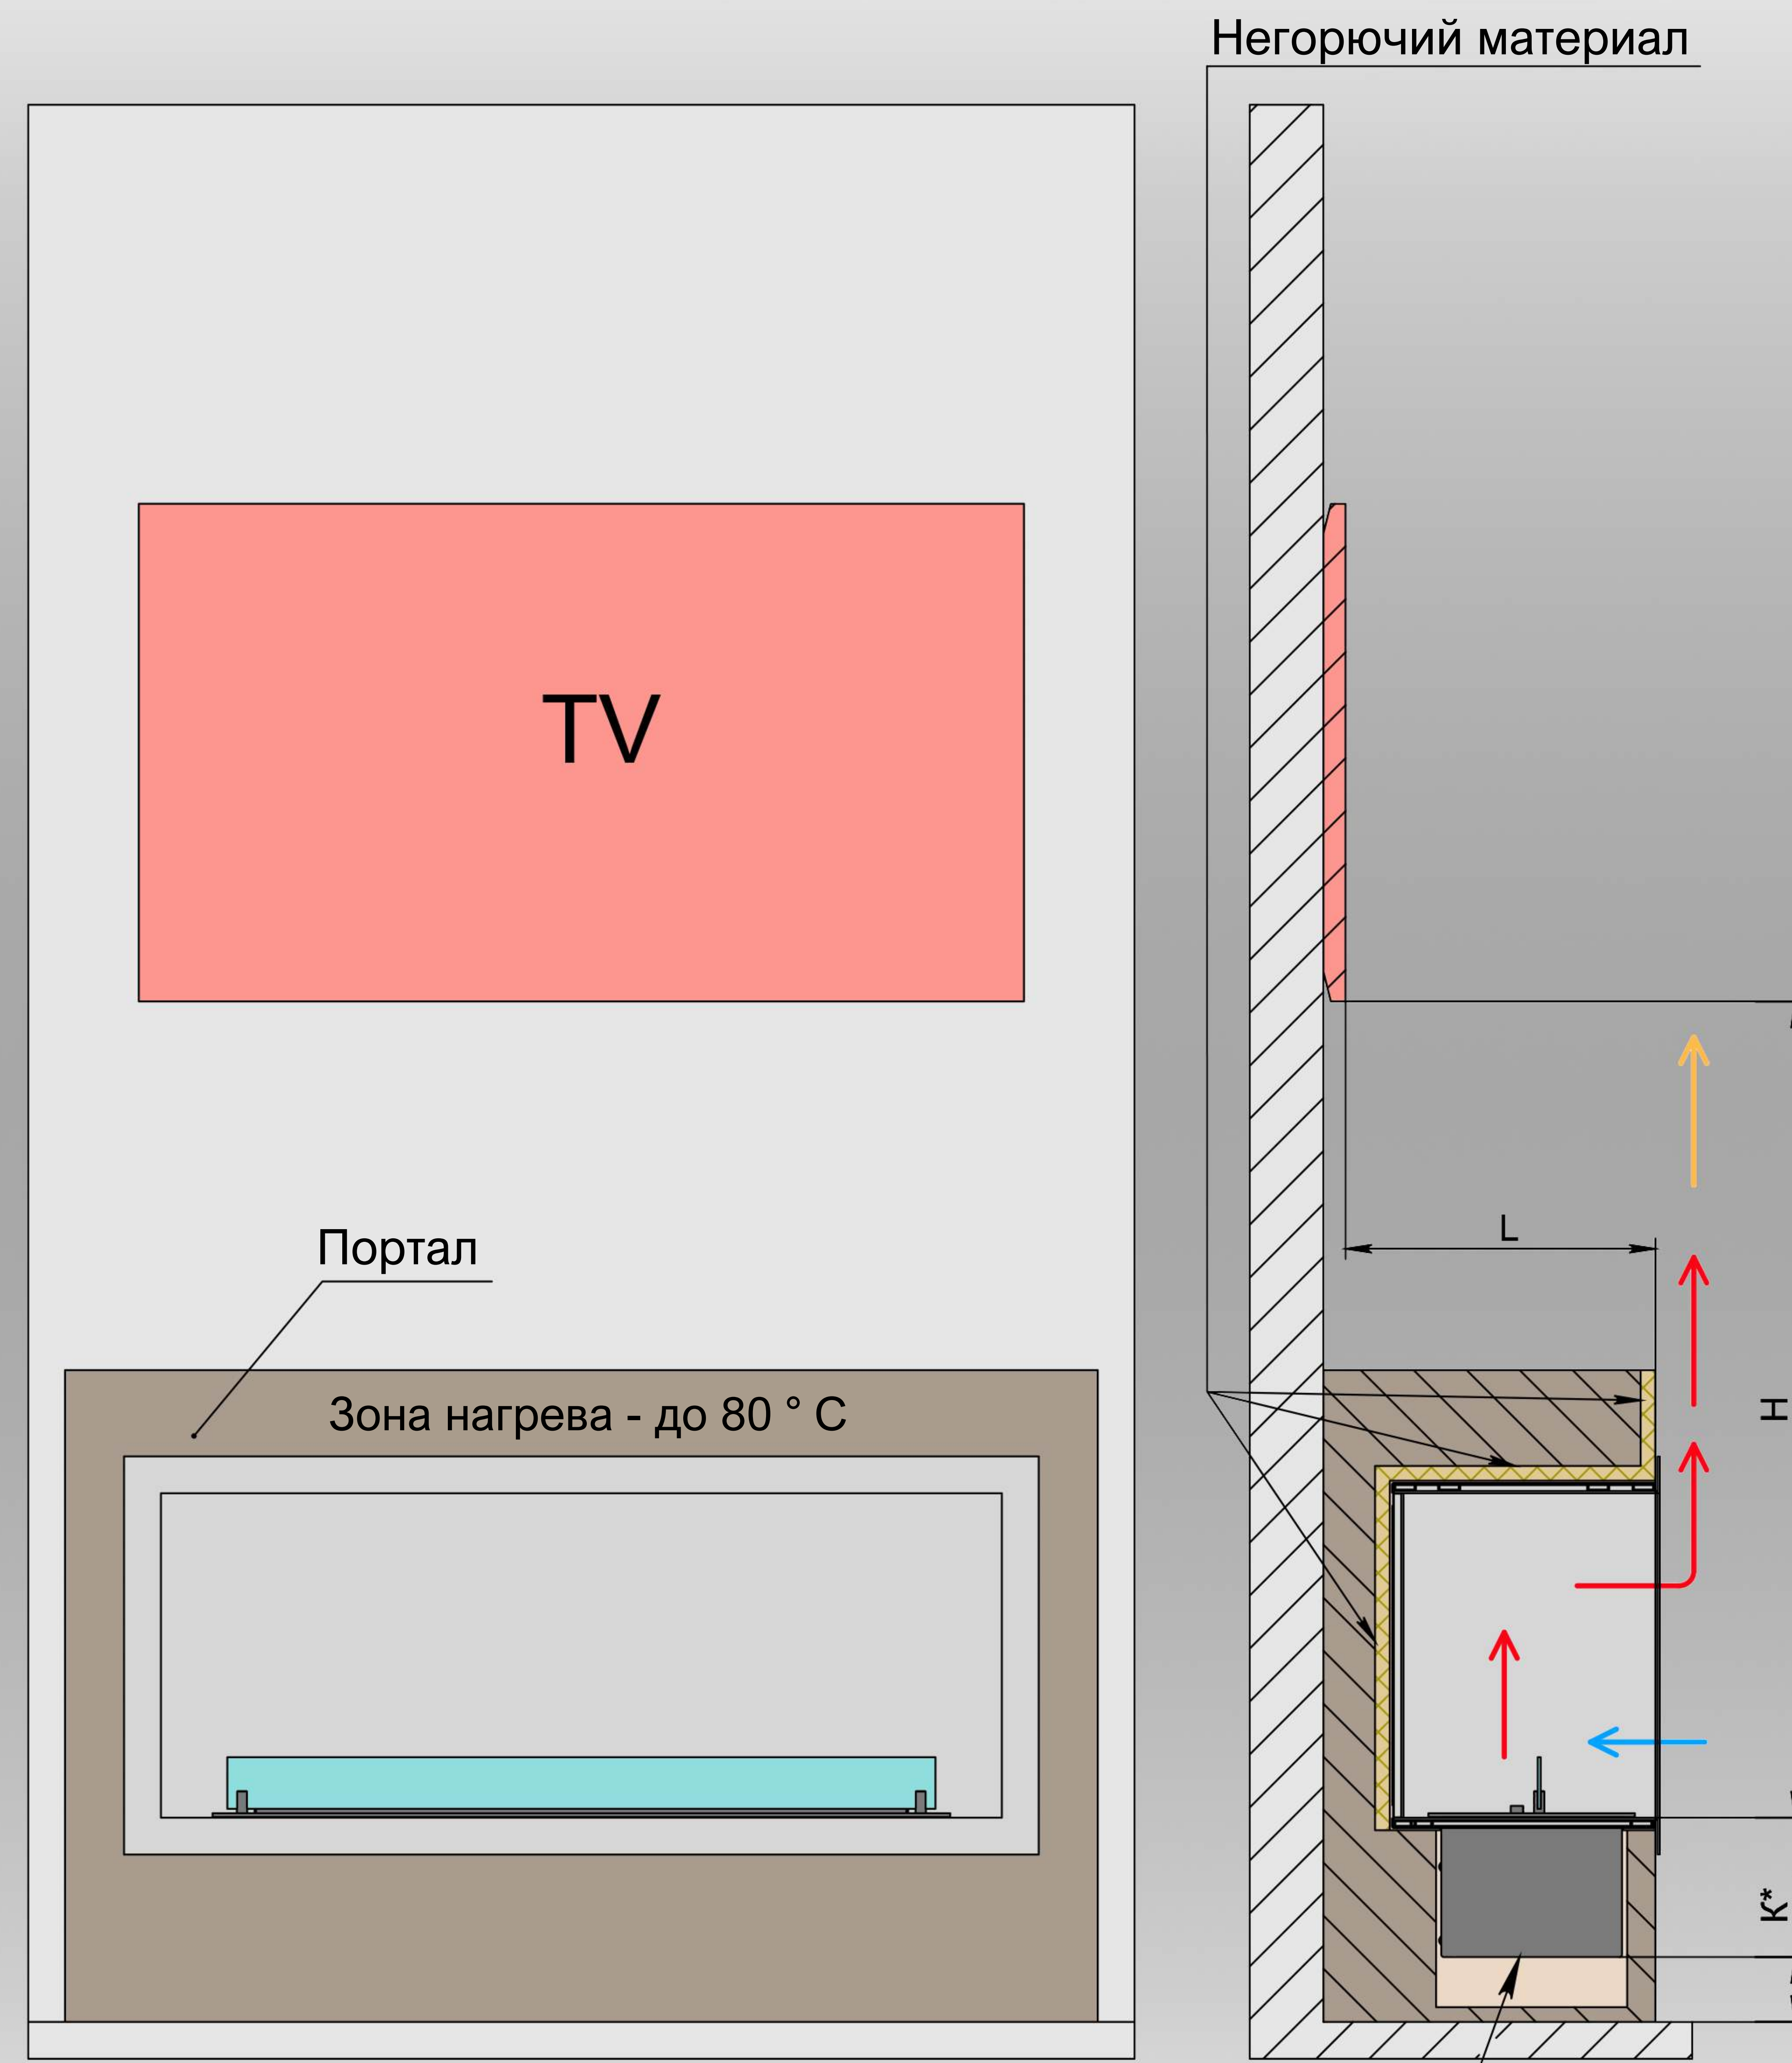

**Автоматический или механический биокамин

- холодный воздух
- тёплый воздух
- горячий воздух

	L		
	50 mm	51-100 mm	≥101 mm
H	min. 1100 mm	min. 1000 mm	min. 900 mm

K* – для автоматического биокамина – min 100 мм, для механического биокамина – min 50 мм.
 Установка стекла на биокамин – обязательно. **Для автоматического биокамина – электрическое подключение – евро розетка Min. 3x1,5 mm², 230 V, 50 Hz, PE ⊕